


Rohr NW 250, Flansche nach DIN 2642 NW 250 mit Bördel bis NW 350
pipe size NW 250, flanges according DIN 2642 NW 250 up to NW 350

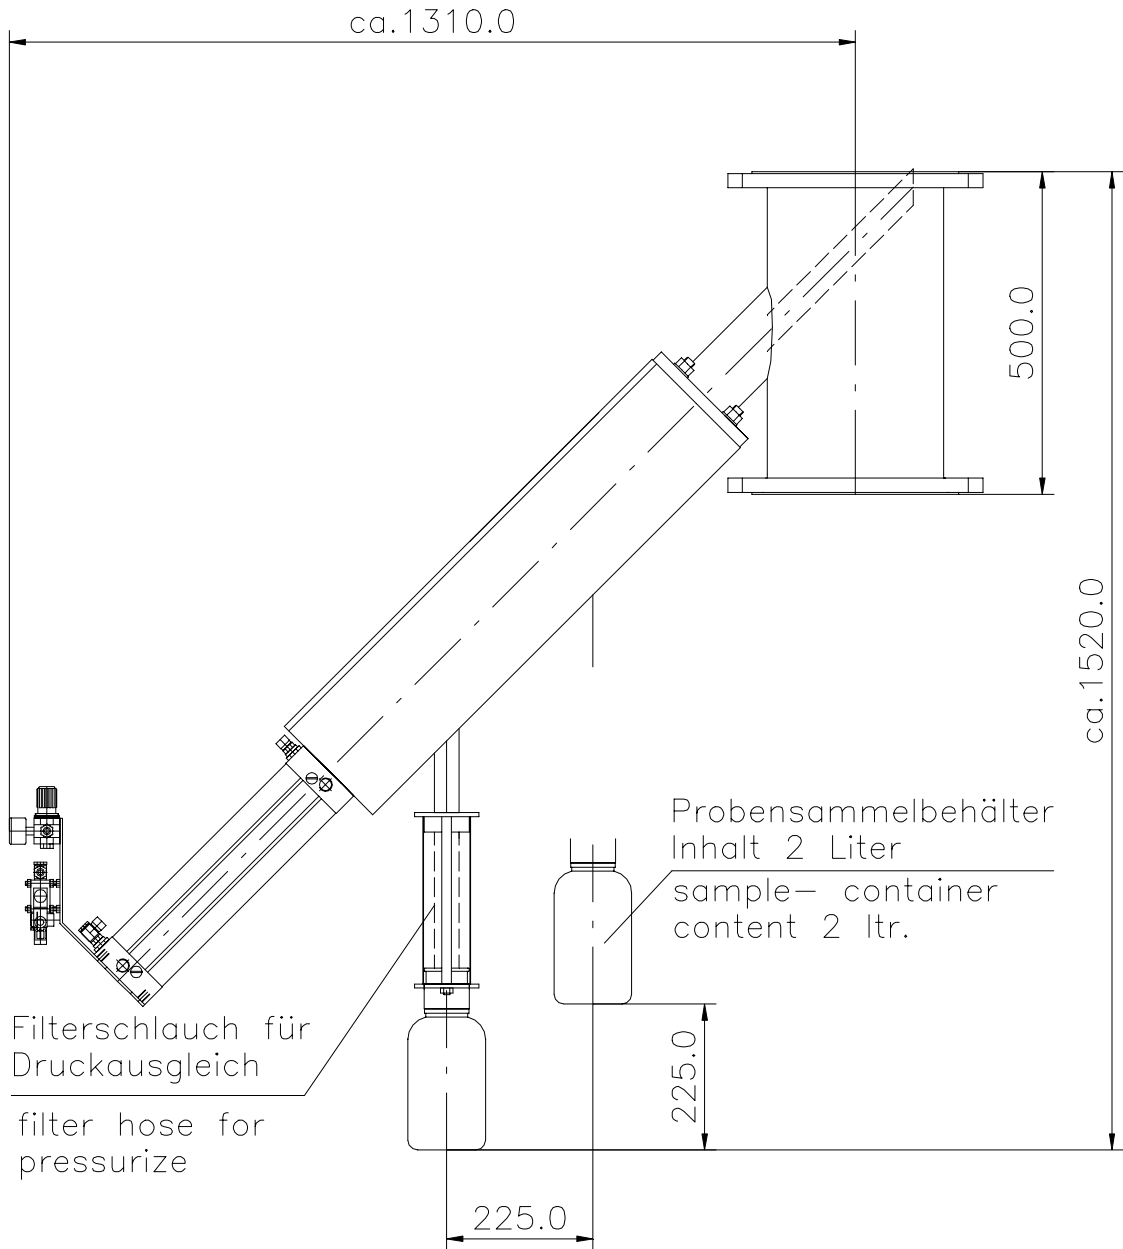

 ARTUR RODDAY
PROBENAHMETECHNIK

Benennung
designation

Rohrprobenehmer Typ RP45 Hub 320
sample extractor type RP45 stroke 320